

ТЭСП.2000.000.000 СС

Перв. примен.

Справ. №



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

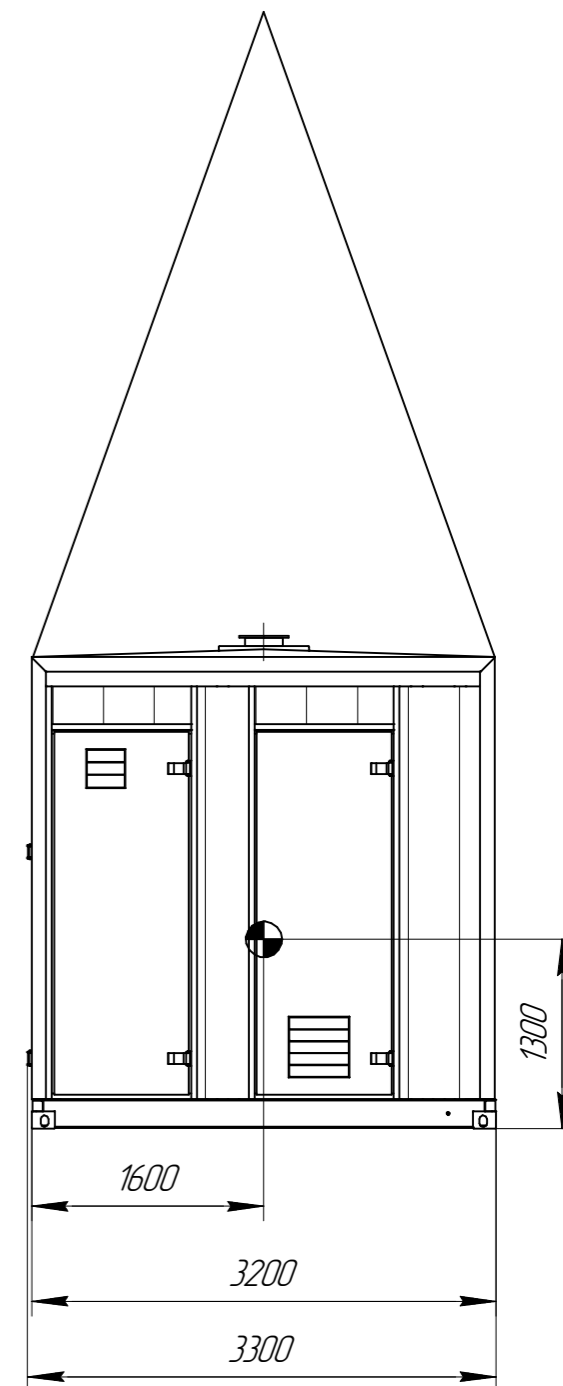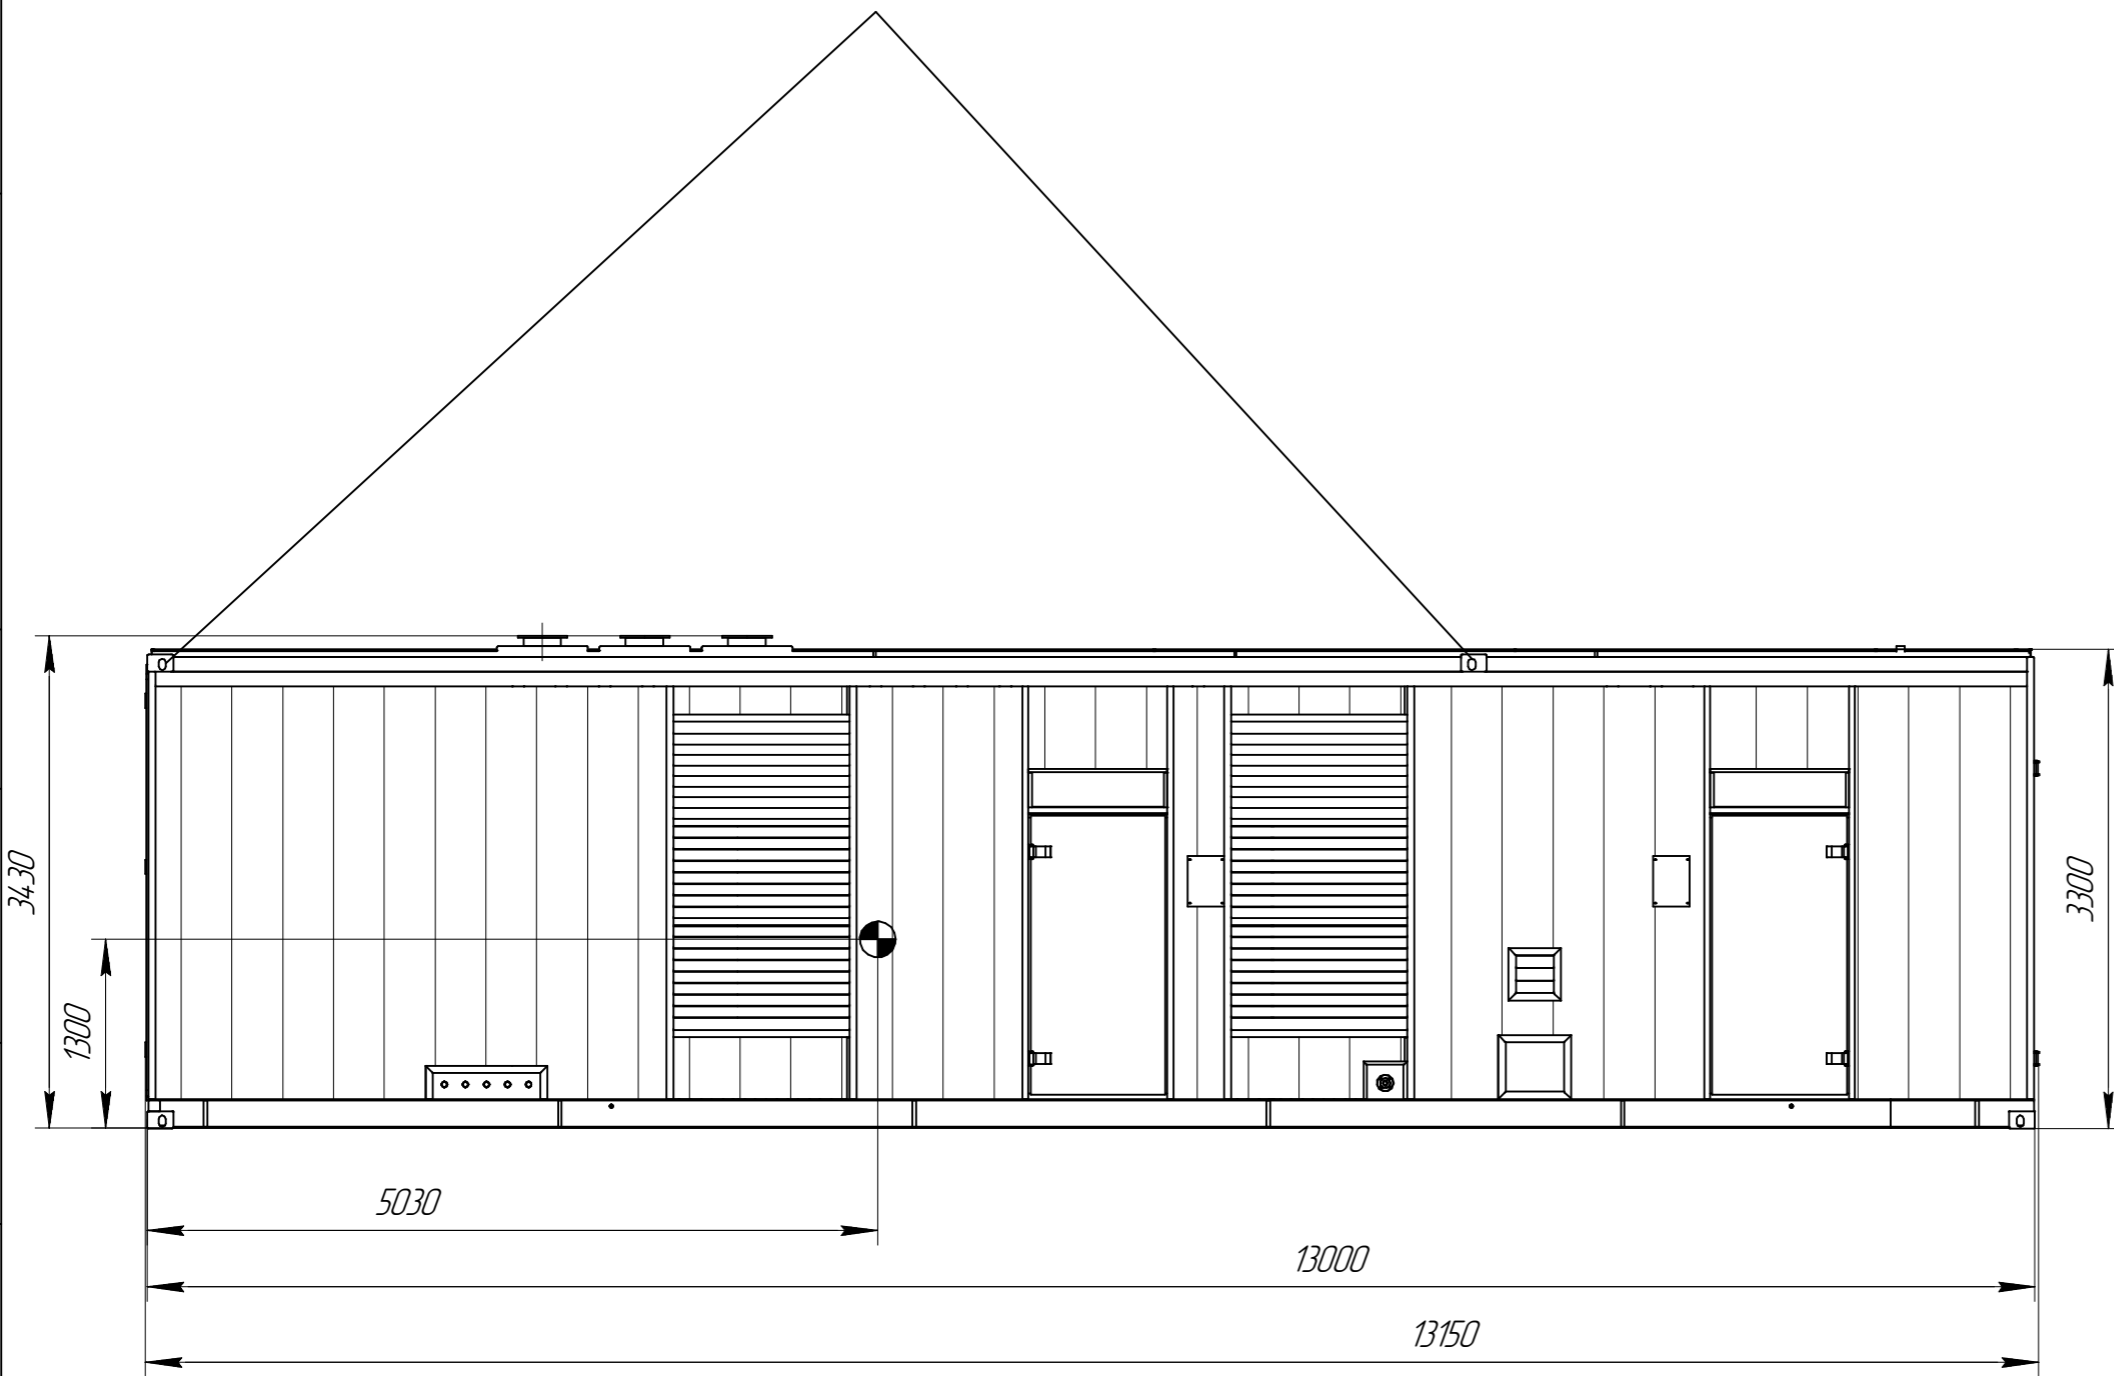

- Угол между ветвями стропы по диагонали должен быть не более 90°.
- Масса блок-контейнера – 31 тонна.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Чувиков А.С.		
Проб.		Жуков В.В.		
Т.контр.		Никипорец П.М.		
Н.контр.		Жуков В.В.		
Утв.		Жуков В.В.		

ТЭСП.2000.000.000 СС

Альтернативная дизельная  
электростанция ТЭ.2000С-Т400-ЗРН

Лист	Масса	Масштаб
01		1:50
Лист	Листов	1

Схема строповки

ООО "Техэкспо"

Копировал

Формат А3