

ТЭСП.2000.000.001 ГЗ

Перв. примен.

Справ. №


Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

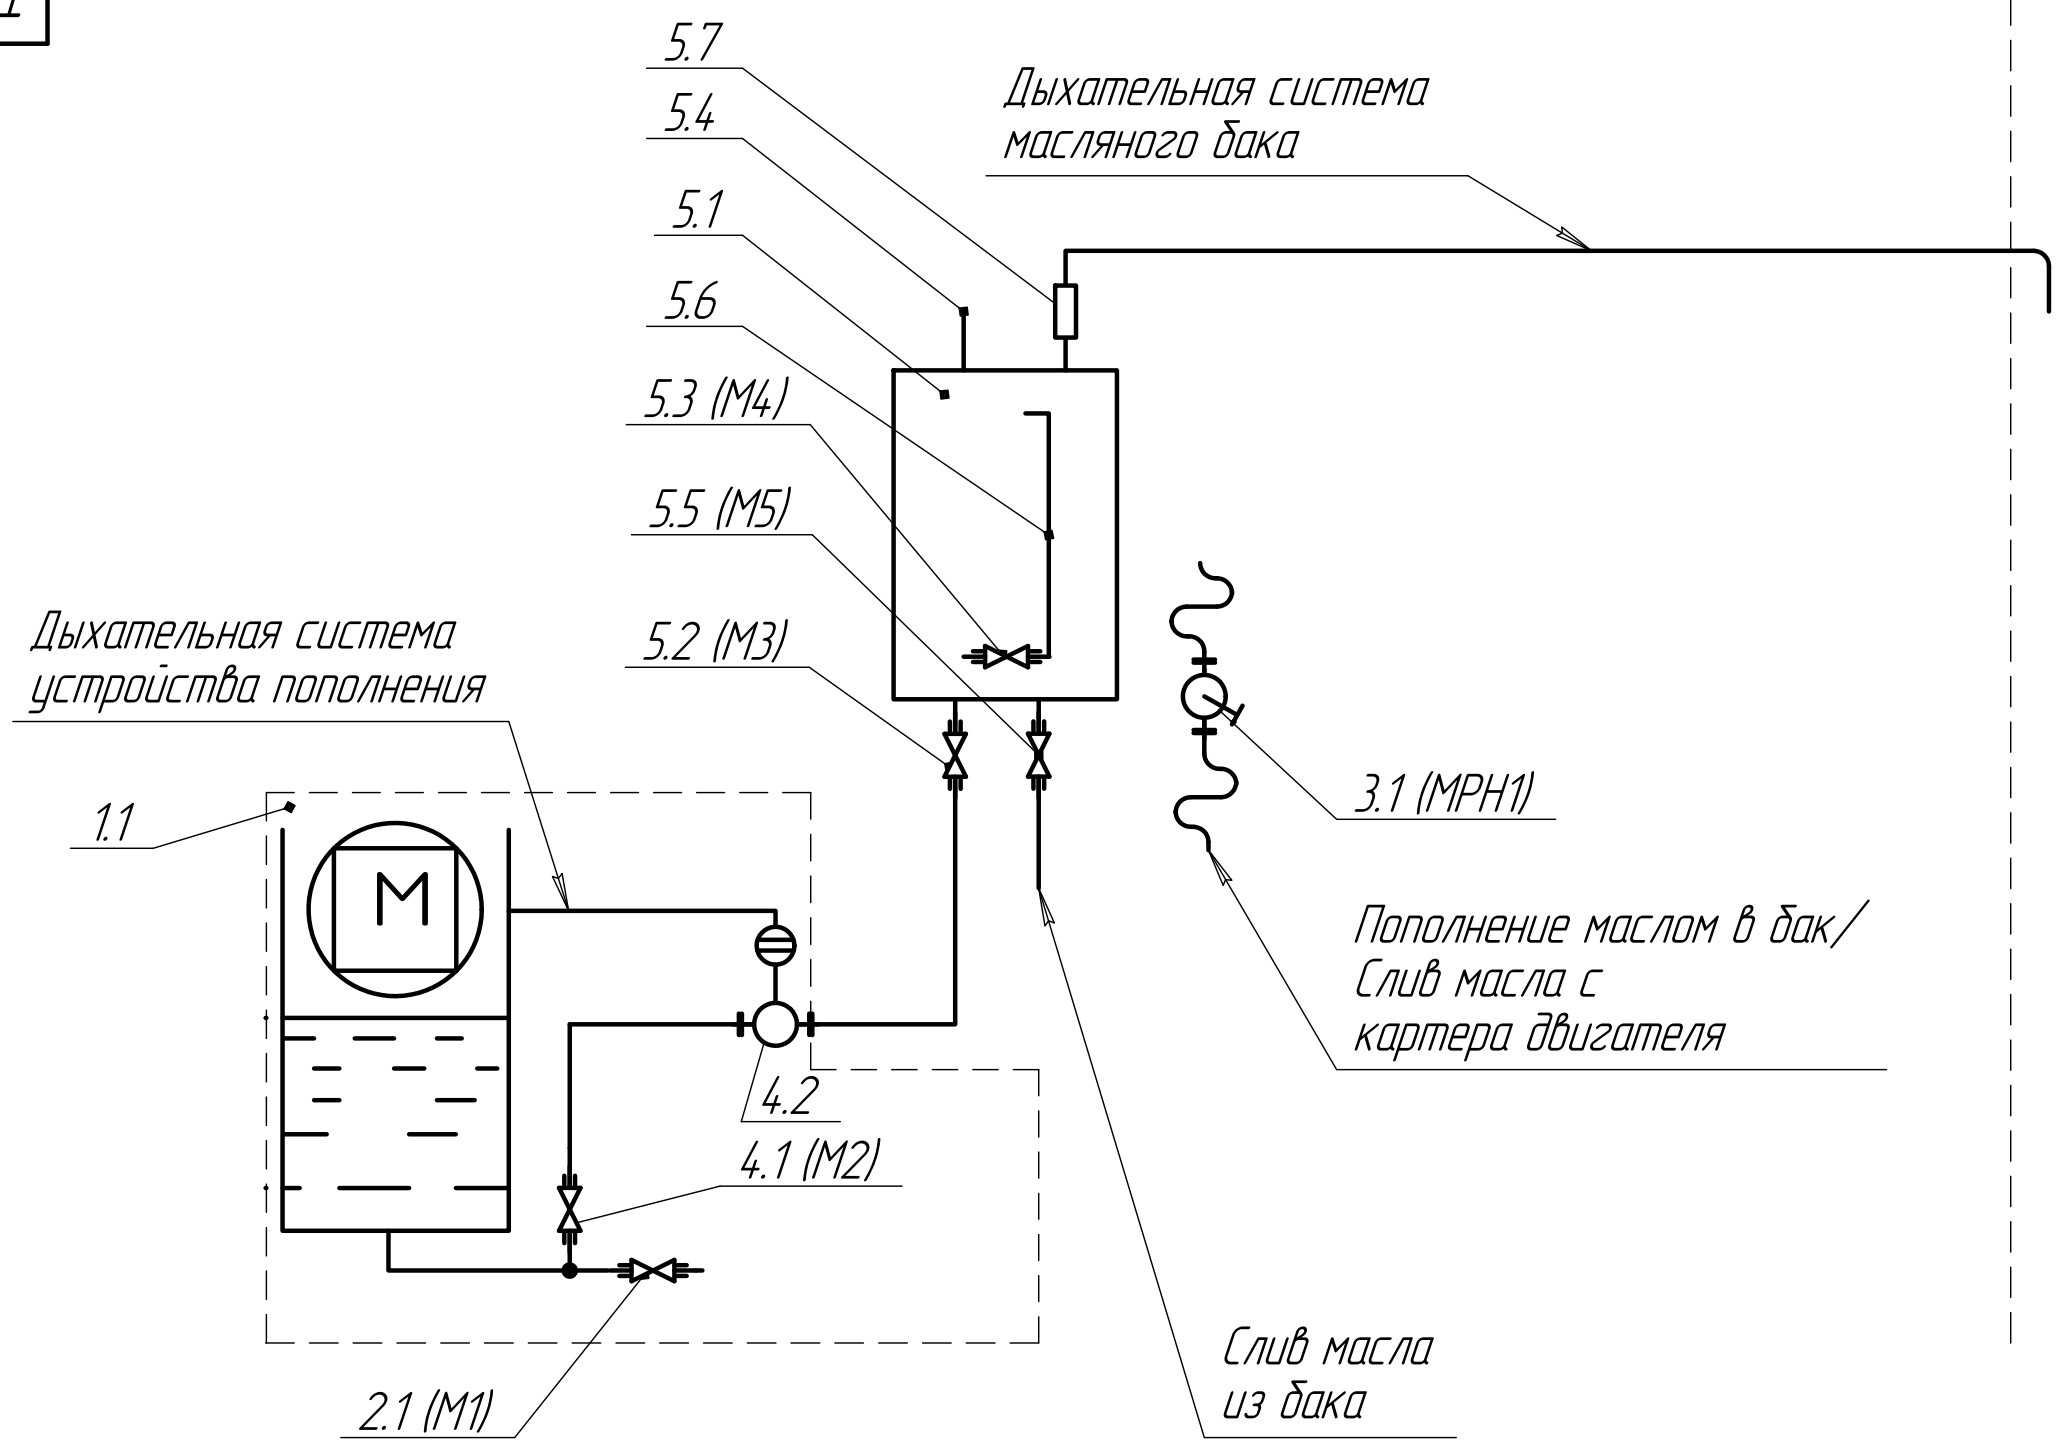

Позиция	Обозначение	Наименование	Кол-во
1.1	-	ДГА	1
2. Масляный бак			
2.1	M1	Кран шаровый ITAP IDEAL 093 3/4" ВН PN40 бабочка полнопр-ой	1
3.1	MPH1	Масляный насос ручной (PIUSI F0033201B РУЧНОЙ, РОТОРНЫЙ, ЧУГУННЫЙ)	1
4.1	M2	Кран шаровый ITAP IDEAL 093 3/4" ВН PN40 бабочка полнопр-ой	1
4.2	-	Устройство автоматического пополнения (контроллер уровня масла K-512 Kenca)	1
5.1	-	Расходный масляный бак	1
5.2	M3	Кран шаровый ITAP IDEAL 093 3/4" ВН PN40 бабочка полнопр-ой	1
5.3	M4	Кран шаровый ITAP IDEAL 093 1/2" ВН PN50 бабочка полнопр-ой	1
5.4	-	Заливная горловина 2"	1
5.5	M5	Кран шаровый ITAP IDEAL 093 3/4" ВН PN40 бабочка полнопр-ой	1
5.6	-	Маслоуказатель	1
5.7	M5	Огнепреградитель ОП-40 (резьба) ПНСК	1

ТЭСП.2000.000.001 ГЗ								
Изм.	Лист	№ док.им.	Подп.	Дата	Альтернативная дизельная электростанция ТЭ.2000С-Т400-ЗРН	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Чувиков А.С.					01	-	-
Пров.	Жуков В.В.					Лист	Листов	1
Т.контр.	Никипорец П.М.				Масляная система Схема гидравлическая принципиальная		ООО "Техэкспо"	
Н.контр.	Жуков В.В.				Копировал		Формат А3	
Утв.	Жуков В.В.							