

ГЗ ТЭСП.2000.000.002 ГЗ

Перв. примен.

Справ. №


Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

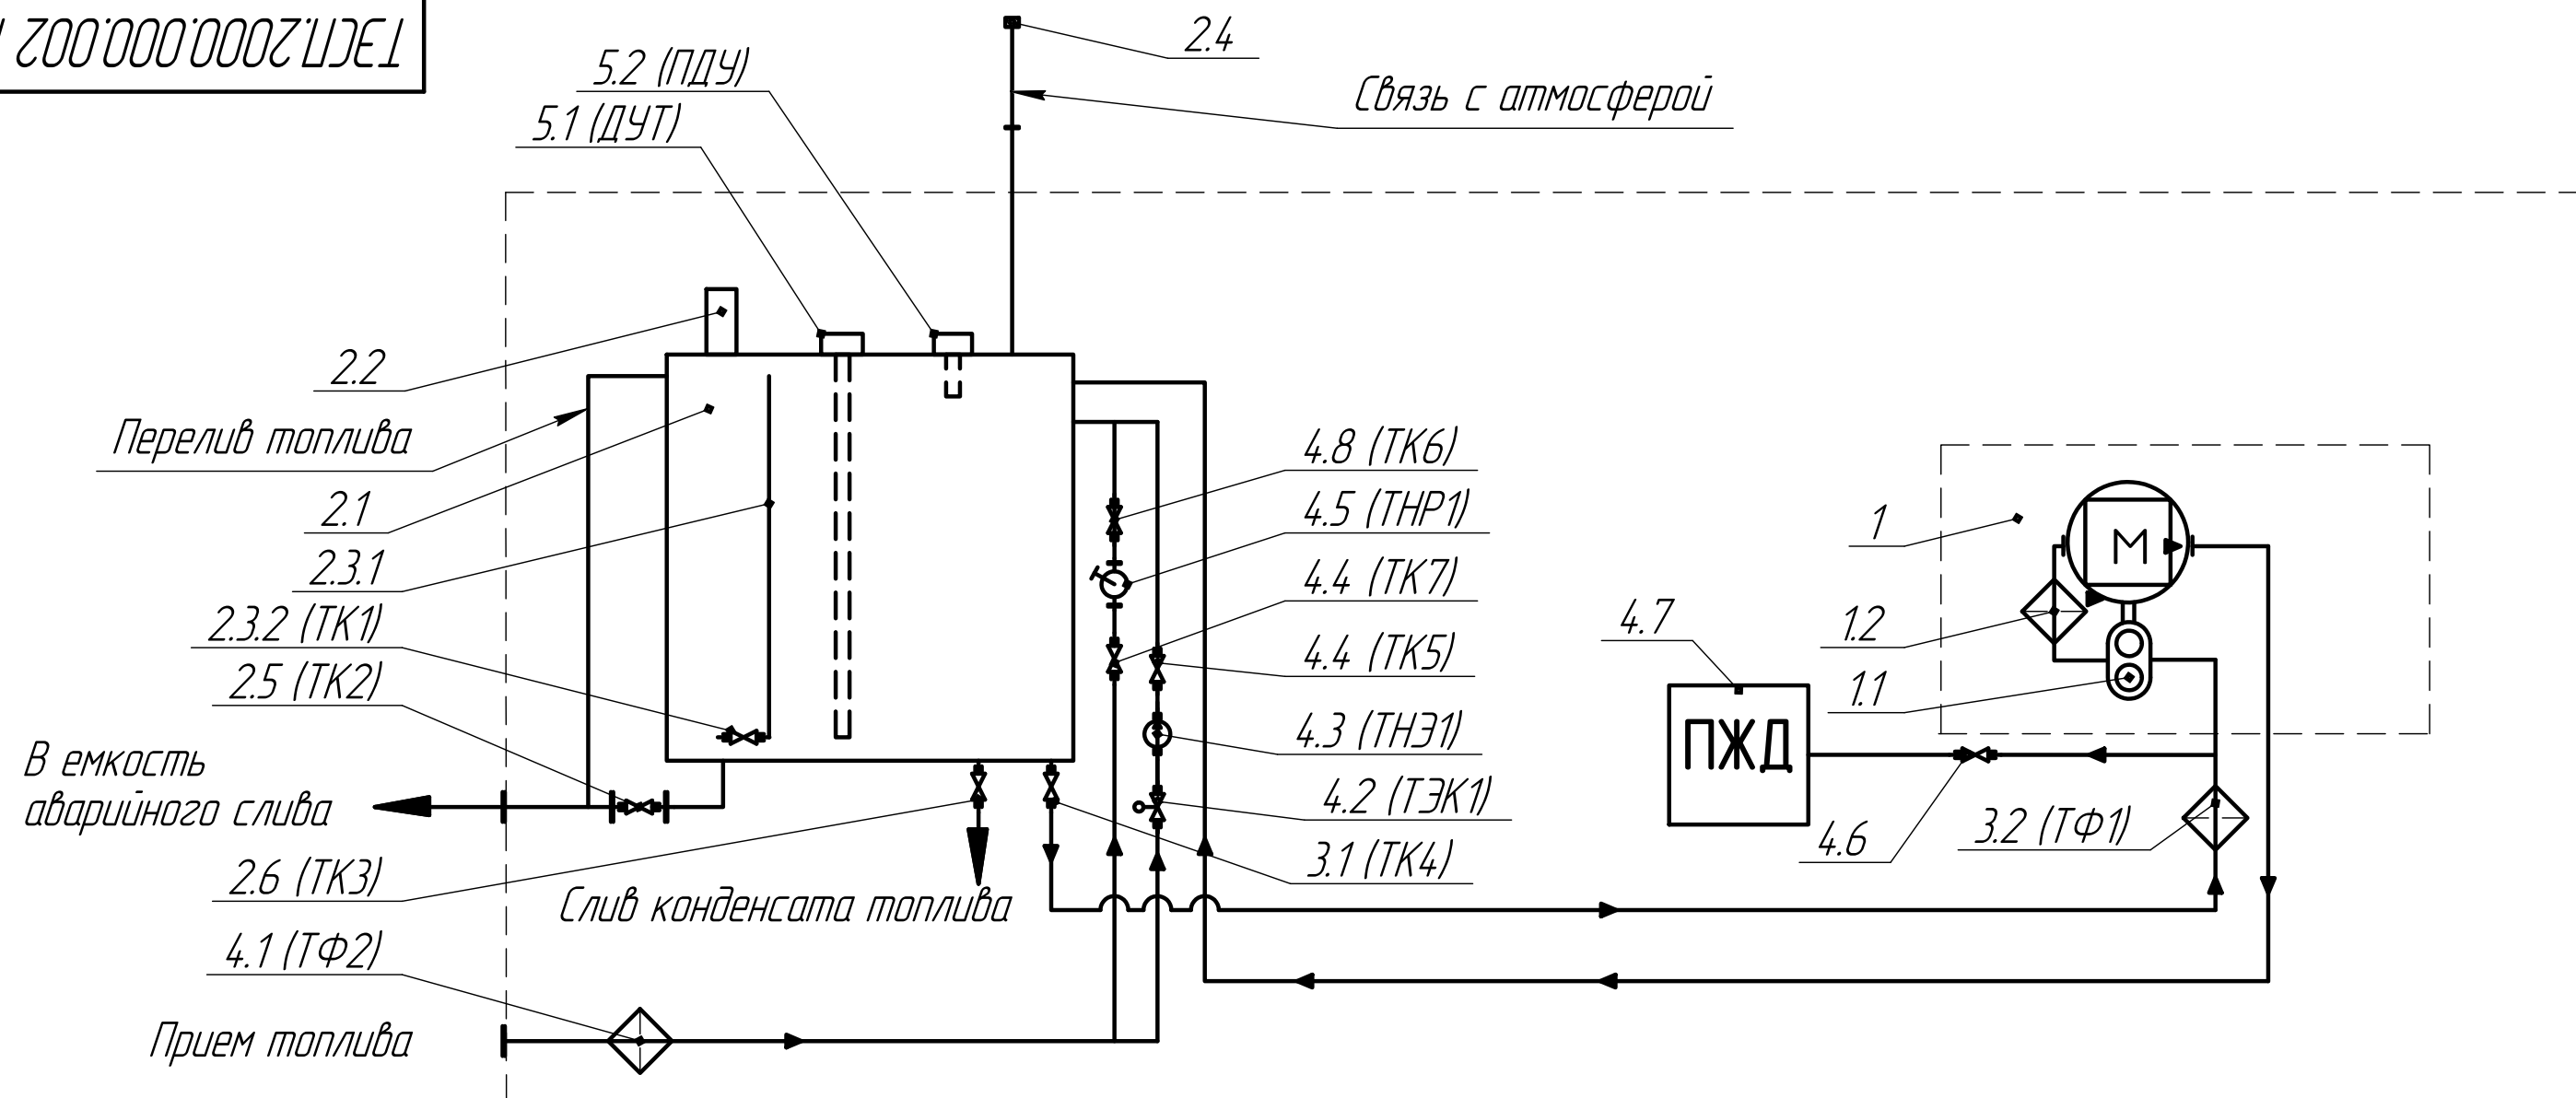

Позиция	Обозначение	Наименование	Количество
1	-	ДГА	1
1.1	-	Топливоподкачивающий насос НД штатный первичного двигателя	
1.2	-	Топливный фильтр тонкой очистки штатный первичного двигателя	
2.1	ТБ1	Топливный бак расходный 5000л	1
2.2		Заливная горловина с крышкой 2"	1
2.3.1	-	Устройство визуального контроля уровня топлива	1
2.3.2	ТК1	Кран шаровый со сгоном (американка) угловой ДУ15 (1/2") Valtec Base (VT.228.N04)	1
2.4	-	Пневмаклапан СМДК-1М Ду40 (алюминий) (ПНСК)	1
2.5	ТК2	Задвижка аварийного слива топлива - Кран шаровой фланцевый ДУ100 Ру 16 LD, L-230mm	1
2.6	ТК3	Кран шаровый слива конденсата ИТАР IDEAL 093 1/2" ВН PN50 дабчка полнопр-ой	1
3.1	ТК4	Кран шаровый системы питания ДГА - фланцевый ДУ25/20 Ру40 LD, L-140mm	1
3.2	ТФ1	Фильтр грубой очистки с влагоотделением	1
4.1	ТФ2	Фильтр грубой очистки сетчатый косой ИТАР 1" ВВ 500мкм латунь	1
4.2	ТЭК1	Клапан электромагнитный DN25, 1", "НЗ", PN10, Kvs-13.92, IP65	1
4.3	ТНЭ1	Топливный электронасос PIUSI роторный самозапр-ся объемный шиберный Panther 56, F00730000	1
4.4	ТК5, ТК7	Кран шаровый ИТАР IDEAL 093 1" ВН PN40 дабчка полнопр-ой	3
4.5	ТНР1	Топливный насос ручной дублирующий (PIUSI F0033201В РУЧНОЙ, РОТОРНЫЙ, ЧУГУННЫЙ)	1
4.6	ТК8	Кран шаровый ИТАР IDEAL 093 1/2" ВН PN50 дабчка полнопр-ой	1
4.7	ПЖД	Подогреватель предпусковой жидкостный дизельный 20ТС-Д38	1
4.8	ТК6	Кран шаровый ИТАР IDEAL 093 3/4" ВН PN40 дабчка полнопр-ой	1
5.1	ДУТ	Емкостной датчик уровня топлива ТД-500	1
5.2	ПДУ	Поплавковый датчик уровня ПДУ-В14.2-221-140	1

Изм.	Лист	№ док.м.	Подп.	Дата
Разраб.		Чувиков А.С.		
Пров.		Жуков В.В.		
Т.контр.		Никипорец П.М.		
Н.контр.		Жуков В.В.		
Утв.		Жуков В.В.		

ГЗ ТЭСП.2000.000.002 ГЗ

Альтернативная дизельная электростанция			Лит.	Масса	Масштаб
ТЭ.2000С-Т400-ЗРН			01		1:1
			Лист	Листов 1	
Топливная система			000 "Техэкспо"		
Схема гидравлическая принципиальная					

Копировал Формат А3